

財團法人成大研究發展基金會

建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發 文 日 期	中華民國114年6月3日	核 准 文 號	成大研基建字第1142112121號
---------	--------------	---------	--------------------

受 文 者：環球水泥股份有限公司

副本收受者：內政部國土管理署、財團法人台灣建築中心、臺灣建築學會（建築性能評定中心）、防
火台灣防火科技有限公司（防火安全研究中心）、本中心

主 旨：有關環球水泥股份有限公司申請建築新技術新工法新設備及新材料認可1案，准依下列
說明所載內容予以認可。

說 明：

一、依據建築技術規則總則編第4條第3項及建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點。

二、本案申請資料：

法人、公司或商號名稱	環球水泥股份有限公司	統 一 編 號	07568009
負責人姓名	博智投資股份有限公司	國民身分證統一編號	24235668
地 址	10485台北市南京東路二段125號10樓		
產 品 名 稱 (型號)	環球水泥股份有限公司生產之「環球分間牆 (P060A01F)」		
產 品 種 類	室內防火牆		
性能規格評定書	評 定 機 構	財團法人成大研究發展基金會	
	評定書出具日期	114年5月22日	
	評定書編號	CAPC-111B012R	
試驗報告書	試 驗 機 構	台灣防火科技有限公司（防火安全研究中心）	
	報告書出具日期	111年5月23日	
	試驗報告書編號	TP-WT-220523-01	
	試 驗 方 法	CNS12514-1：2014、CNS12514-8：2014	

環球水泥股份有限公司之印章
為本公司核發之證明文件
P章之證明文件現同無效證明文件未蓋

二、認可內容：

認可內容	1. 本案業經財團法人成大研究發展基金會出具中華民國114年5月22日性能規格評定書(評定書編號: CAPC-111B012R)評定通過, 爰依該評定報告書內容予以認可。
	2. 本案產品依性能規格評定書之判定, 適用於建築技術規則建築設計施工編第73條第1款牆壁之規定, 認定具有同等防火時效(具1小時防火時效)。
	3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料, 另詳性能規格評定機構出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。
	4. 本案原認可期限屆滿前重新申請認可延續【原性能規格評定書編號: CAPC-111B012, 評定日期, 中華民國111年6月6日】, 本認可通知書有效期至中華民國117年6月5日。

三、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗, 追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗, 經評定單位廢止性能規格評定書者, 即廢止認可使用。
- (二) 環球水泥股份有限公司應善盡指導之責, 並依性能規格評定書內容, 對其構材之規格、材質與系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發明人、出品人或試驗機構團體, 如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符, 肇致危險或傷害他人等情形, 應視其情形, 撤銷認可證明文件, 並分別依法負其責任。
- (四) 財團法人成大研究發展基金會係經內政部中華民國113年3月5日內授國建管字第1130801894號及新材料性能規格評定專業機構, 並經內政部中華民國113年4月2日內授國建管字第1130803052號公告委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可業務。
- (五) 不服本處分者, 得自本處分送達翌日起30日內, 繕具訴願書向內政部提起訴願。

財團法人成大研究發展基金會 董事長 蘇慧貞


單位: mm

性能規格評定書摘要本內容

法人、公司或商號	環球水泥股份有限公司
產品名稱 (型號)	環球水泥股份有限公司生產之「環球分間牆(P060A01F)」
產品種類	室內防火牆
評定對象資料	<p>1. 分間牆厚度: 95 mm。 2. 分間牆型式: 乾式防火牆。 3. 構成材質:</p> <p>主構材</p> <p>(1) 石膏板: 環球水泥股份有限公司生產之厚度 15 mm, 耐燃 1 級石膏板, 符合 CNS 4458 GB-F 之規定, 比重 0.75, 含水率 0.2 %。 (2) 立柱: 符合 CNS 1244 之 SGCC-Z12 之熱浸鍍鋅鋼板滾壓成 C 型, 尺寸 65×35×0.8 mm, 間距 406 mm。 (3) 上下槽鐵: 符合 CNS 1244 之 SGCC-Z12 之熱浸鍍鋅鋼板滾壓成 U 型, 尺寸 67×40×0.8 mm。 (4) 橫撐: 符合 CNS 1244 之 SGCC-Z12 之熱浸鍍鋅鋼板滾壓成 U 型, 尺寸 19×10×1.0 mm, 間距 1200 mm。</p> <p>副構材</p> <p>(1) 自攻螺釘: Ø3.2 mm, 長度 25.4 mm, 間距 305 mm。 (2) 擊釘: Ø3.5 mm, 長度 25.4 mm, 間距 610 mm。 (3) 接縫帶: 纖維紙帶, 寬度約 50mm。 (4) 接縫膠泥: 民泰塗料有限公司生產之双喜補縫高手。</p>
評定內容	<p>1. 本系統適用於建築技術規則建築設計施工編第 73 條第 1 款牆壁之規定, 具有同等防火性能認定 (具 1 小時防火時效)。 2. 有關本系統之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料, 另詳附件 1 及附件 2。 3. 本評定案件為原認可期限屆滿前重新申請評定延續【原性能規格評定書編號: CAPC-111B012, 評定日期: 111 年 6 月 6 日】, 本評定有效期至民國 117 年 6 月 5 日止。</p>
注意事項	<p>1. 環球水泥股份有限公司已依規定辦理追蹤查核, 且原認可內容符合重新申請時之國家標準及建築技術規則規定, 追蹤查核相關文件詳性能規格評定書。 2. 依據內政部國土管理署相關規定, 本評定案件於有效期限內, 申請人須在認可產品使用於建築物前或建築物時, 至「本基金會建築性能評定中心—追蹤查核申報作業電子平台」申報使用情形, 並配合辦理追蹤查核或現場查核。本基金會得邀請有關人員配合查核, 其查核及檢測費用由申請人負擔。查核結果不合格或未按依規定申報者, 由本基金會廢止該性能規格評定書。 3. 本性能規格評定書, 僅為對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。含水電管線開關佈設及門窗施作等(分屬水電工程及門窗工程)之分間牆並不在此評定範圍內。申請人、發明人、出品人或檢驗測試機構團體, 如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符, 肇致危險或傷害他人時, 應視其情形, 撤銷本性能規格評定書, 並分別依法負其責任。 4. 應妥善保存每案之施工自主檢查表及相關材料及施工品管文件備查, 以供認可案件之後續品質追蹤查驗。 5. 本性能規格評定書未經本基金會建築性能評定中心同意不得摘錄或部分影印。</p>

樣張

環球水泥股份有限公司證明文件需於受文者處加蓋印章之證明文件規同無效證明未蓋

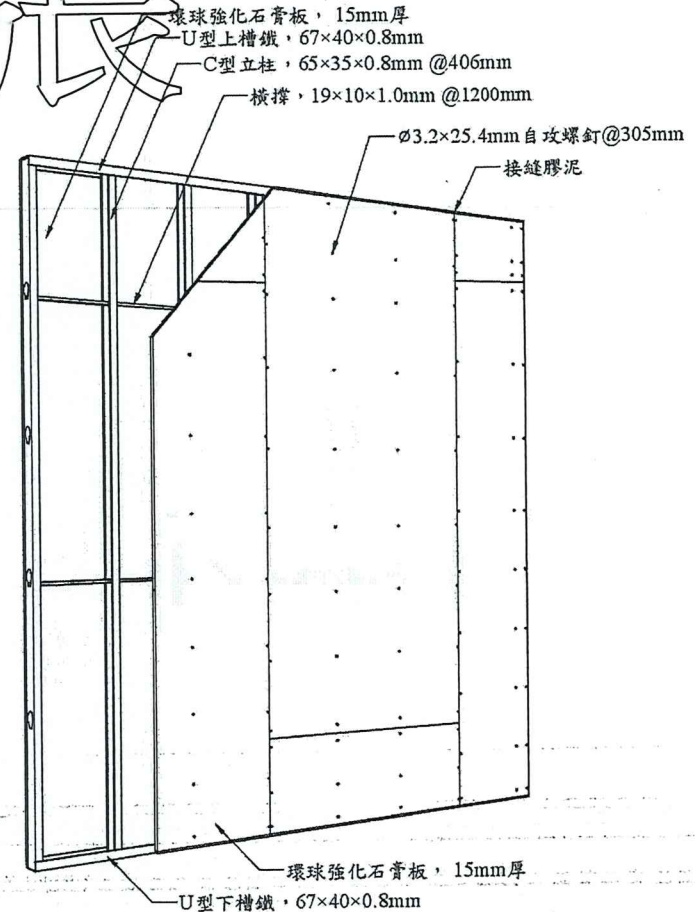

透視示意圖